



CLIMATUBE® system

INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL AISLANTE DE TUBERÍAS CLIMATUBE® system

1 Preparación



Determinar el diámetro del tubo:

Mida el diámetro exterior de la tubería para determinar el diámetro interior adecuado del aislamiento. **Consejo:** Utilice la plantilla CLIMATUBE®, disponible en www.nmc-climatube.com.



Verificar la distancia mínima:


La distancia desde el centro del tubo a la pared debe ser de al menos 3,5 cm.



Limpiar la tubería:

Elimine completamente el polvo, la suciedad, el aceite y el agua de la superficie.

2 Instalación del aislamiento

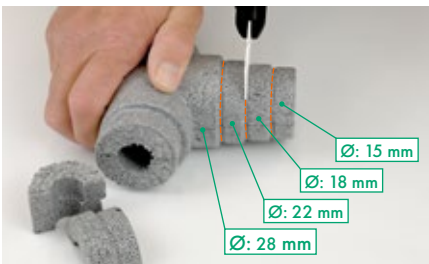

Corte a medida:

Corte el sistema CLIMATUBE® al diámetro adecuado con un cúter.



Instalación de piezas en T:

Coloque el CLIMATUBE® System T en cada derivación en T.



Aislamiento de abrazaderas:

Coloque el CLIMATUBE® System PS alrededor de las abrazaderas correspondientes.

3 Sellado



Asegurar las juntas transversales:

Utilice la cinta adhesiva de PVC CLIMATUBE® para sellar las juntas sin espacios. Envuelva la cinta en 2-3 capas superpuestas y presione firmemente. Asegúrese de que todas las superficies estén secas, libres de polvo y grasa.

CONSEJOS DE EXPERTOS:

- Comience siempre a aislar la instalación con codos, abrazaderas para tuberías y ramificaciones en T.
- CLIMATUBE® solo es apto para uso en interiores y no debe utilizarse en exteriores.

